



Vistoria técnica:- 24/08/2022

Documento:- Of. 238/2019 – Ver. Aurélio

Local do evento:- Rua Vera Cruz – 621 - Bairro Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão, (*Ligustrum Japonicum*), medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,65 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes interferindo na acessibilidade oferecendo risco aos usuários do local e parte do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

***Obs:-


Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros:- ***Lei Federal – 10741/2003 – art.12 – decreto 18280/32012.

Rede elétrica:- () Sim (x) Não ***Passeio ► () < que 1,60 m. (x) > que 1,60 m.

Relatório fotográfico

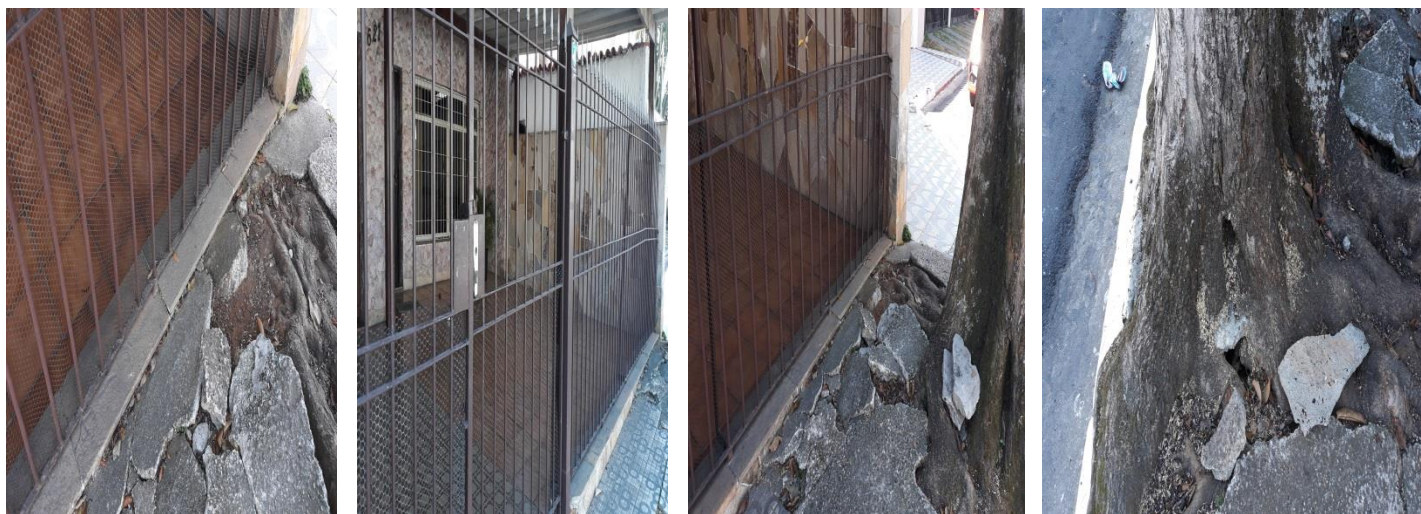

Execução dos serviços

Remoção:-...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Autorizo:Substituição

Antonio Martins

Matr.- 12354 -2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo