



Vistoria técnica:-05/09/2022

Documento:-SB.090671/2022-82-Solicitante: "Sono Sato Leal "

Local do evento:-Rua Gênésio dos Santos, 110 - Bairro Centro

**Lauda Técnico:**


Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie plátano(*Plátanusacerifolia*) medindo 10,50m de alt. CAP 1,20m, estado fitossanitário comprometido, porém coma base do tronco apodrecido e raízes danificando boca de lobo, muro e piso interno do imóvel dificultando o escoamento de águas pluviais e passagens de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM( x ) Risco de queda

Redeelétrica: ( ) Sim ( x ) Não<:> passeio ▶ ( ) < 1,60m. ( x ) > 1,60m.

**Relatório fotográfico**

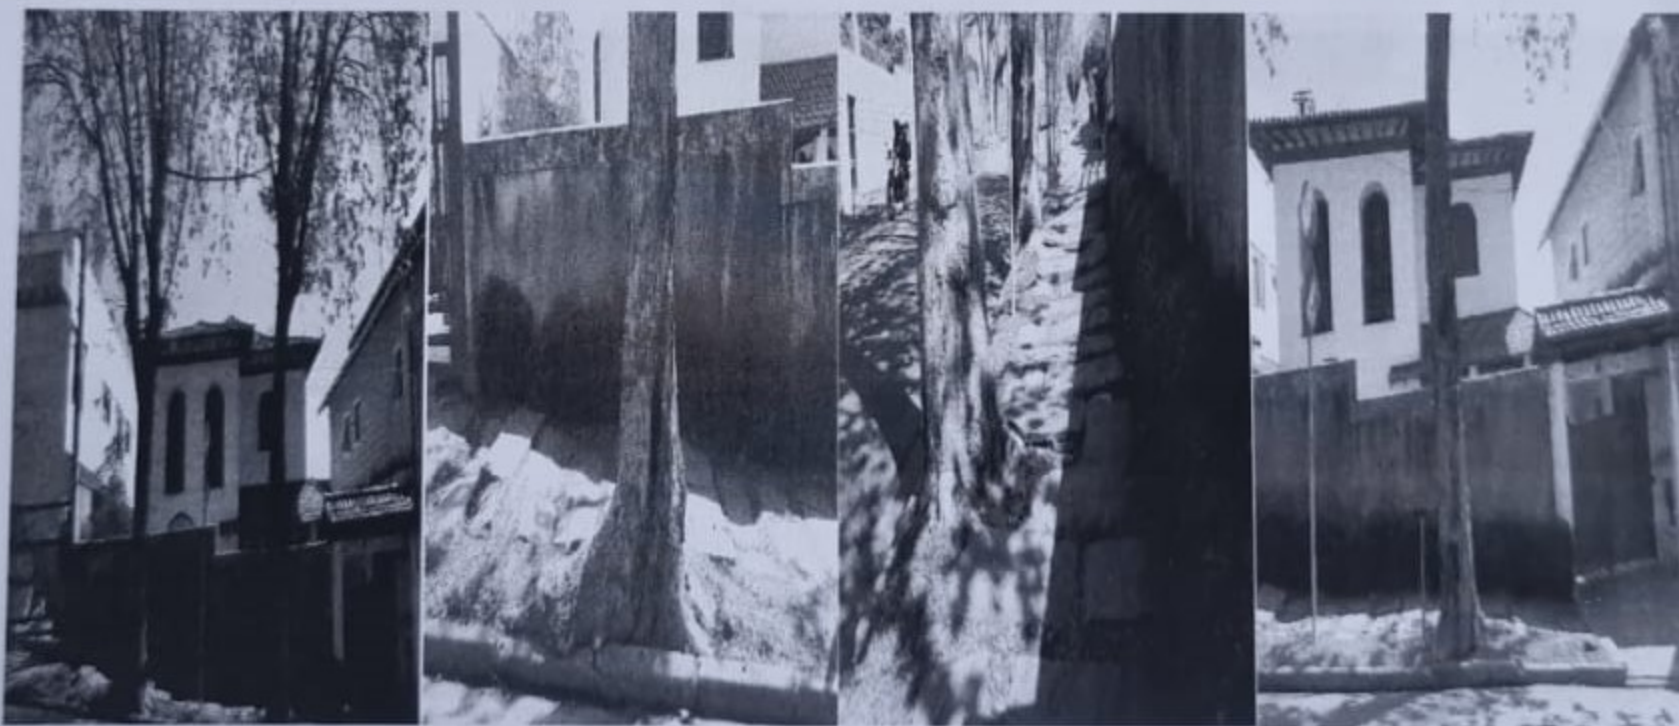

**Execução dos serviços**

Remoção:-...../...../.....

Replante:-...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Deferido: substituição

Antonio Martins  
Matr- 12354-2  
SU. 302

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Dietoria - SU.3  
Engº Agrônomo

Martim@05/09/2022