



Nº. Documento: VCSBC 60895



Local do evento: Av. Presidente Arthur Bernardes, 300 – Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê rosa (*Tabebuia avellandae*) medindo 8,00m, X CAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com a base do tronco contaminado pela ação de agentes entomológicos e raízes danificando o passeio público e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

(x) Grau Grave EM (x) Risco de queda

(x) Outros: Conforme 4661/ artigo 60

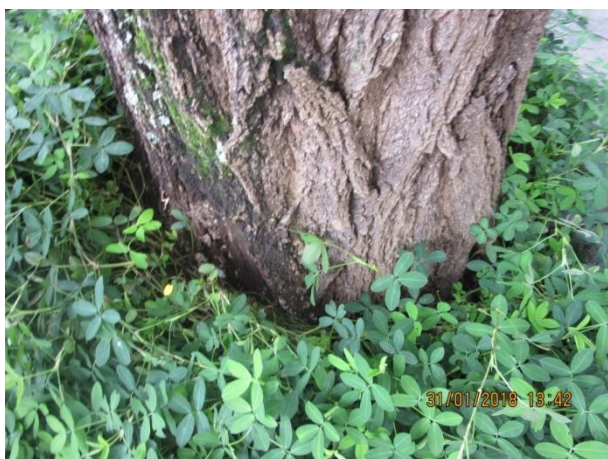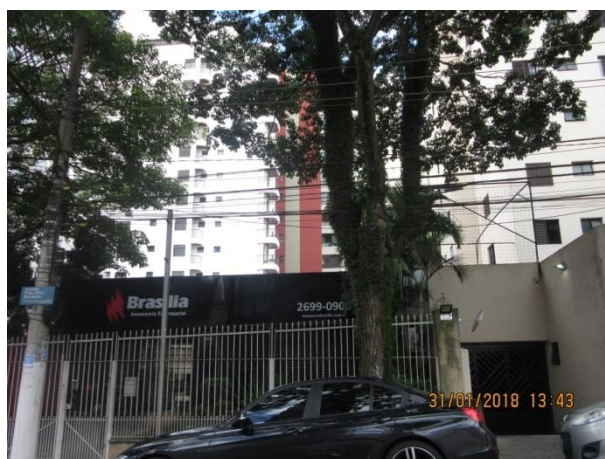

Lado Fiação: (X) Sim () Não... Passeio: (X) > que 1,60 m. () < que 1,60 m.

Avaliação técnica:

Antonio Martins

Matr: 12354-2

SU.302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Assessor de Diretoria- SU.3