



Vistoria técnica 15/10/2024

Documento: SB.108477/2024-25

Local do evento: Rua Sarmento de Beires, 279 - **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Falsa-Murta (Murraya paniculata), medindo aproximadamente 4,0m X DAP 0,3m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos e com raízes danificando passeio público. Portanto somos favoráveis á substituição do espécime.



(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

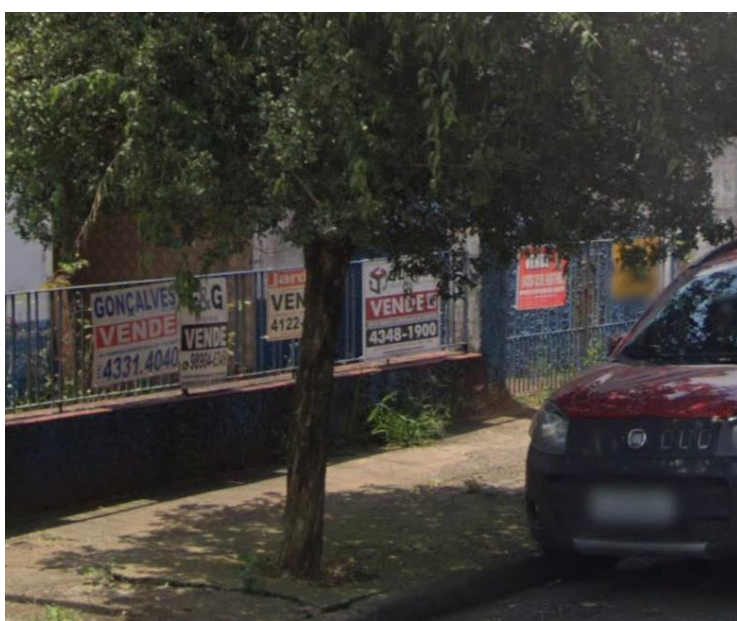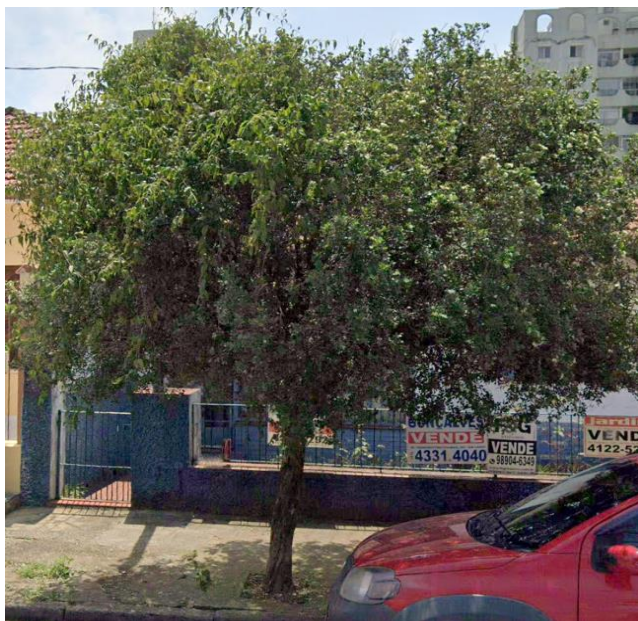

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo