



Vistoria técnica: 26/10/2023

Laudo Técnico:

Documento: SB.124884/2023-93 – **Interessado:** “MARIA DO SOCORRO VICENTE SILVA”


Local do evento: Rua Rio Feio, 388 - 392 – Vila Vivaldi - Bairro Rudge Ramos

Em vistoria realizada no local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore da espécie aroeira salsa (**Shinnus molle**), medindo 5,50 m de alt. X CAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com a base do tronco apodrecido, galhos sobre o leito carroçável, raízes adentrando o imóvel e oferece risco iminente de queda devido seu alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.

(x) Grau Grave EM

Rede elétrica: - (X) Sim () Não <<>> Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

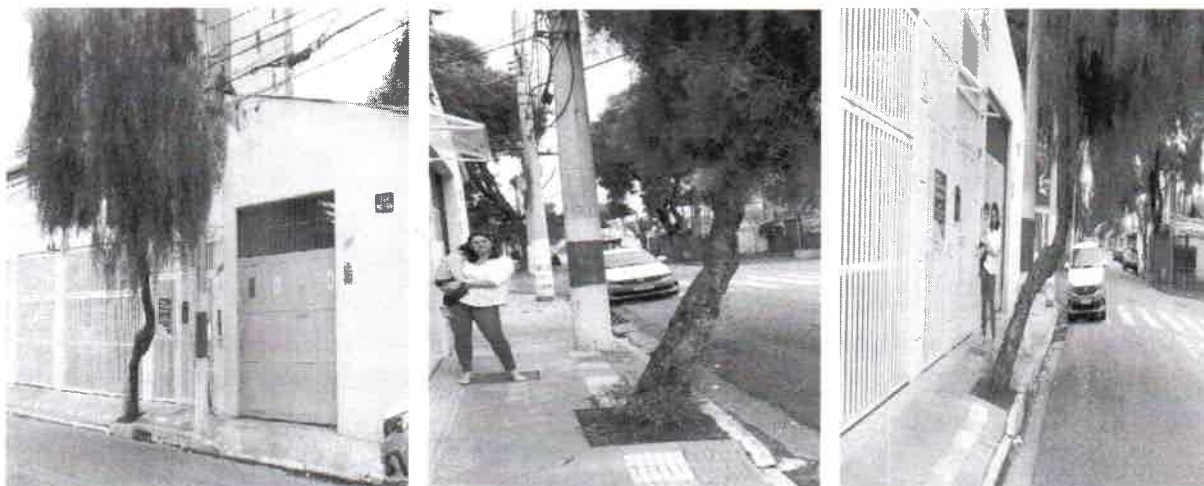

PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção/...../.....

Replanteio/...../..... Espécime:

Avaliação técnica

Antônio Martins
 Matr.12354-2
 SU.302

Assessor de Diretoria-SU.03

Joabe de Melo da Silva
 Matr.42825-5
 Engº Agrônomo

M.A@

Caminhão batido 24/10/23