



Vistoria técnica 06/11/2024

Documento: SB.084695/2024-03

Local do evento: Alameda Dona Tereza Cristina, 502 – **Bairro** Nova Petrópolis

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Pau-Ferro (*Libidibia ferrea*) medindo 12,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido, com raízes expostas danificando o passeio público gravemente e com galhos próximos à fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição do espécime.



(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

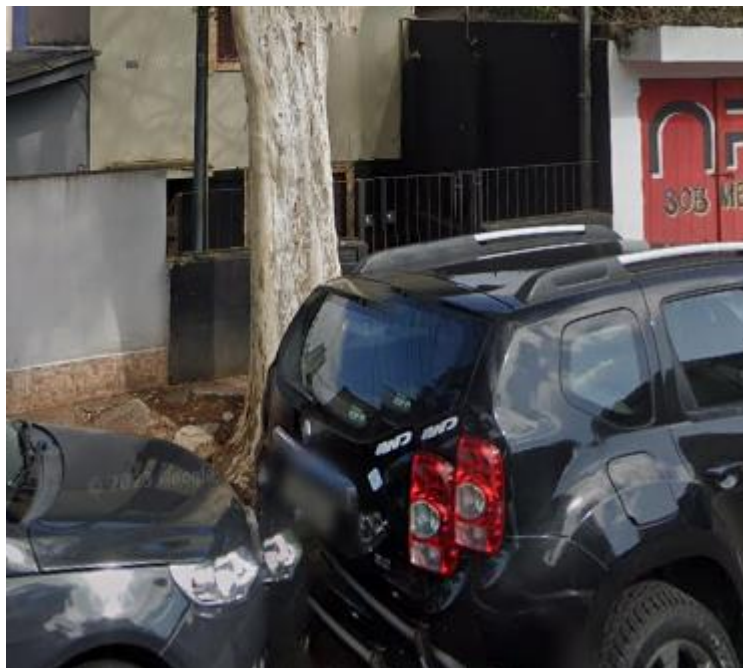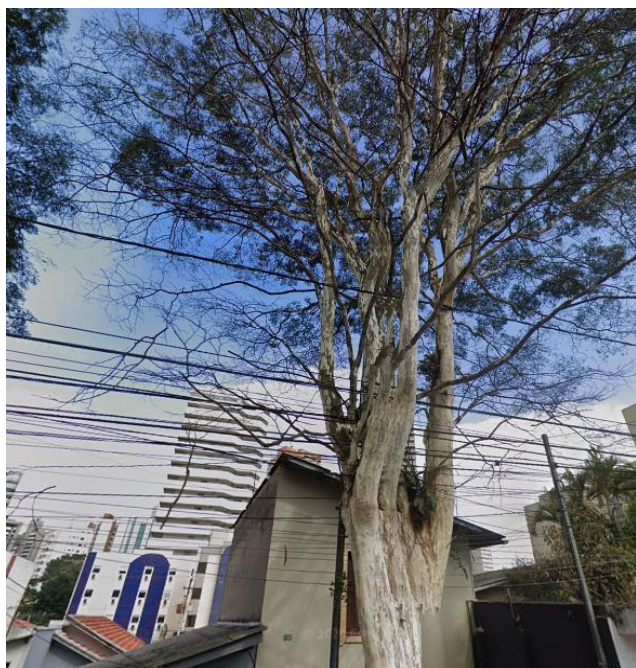

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo